


Опросный лист для изготовления установки пожаротушения

Организация:	
Адрес:	
Контактное лицо, должность:	
Телефон/факс/e-mail:	
Наименование объекта:	

Система пожаротушения	<input type="checkbox"/> Дренчерная <input type="checkbox"/> Спринклерная	
Количество насосов	_____ рабочих, шт	_____ резервных, шт
Вид водоисточника	Забор воды из городской сети.	мин. давление P1min <input style="width: 40px;" type="text"/> атм
	Давление на входе в установку.	макс. давление P1max <input style="width: 40px;" type="text"/> атм
	Забор воды из водоема, либо из резервуара.	

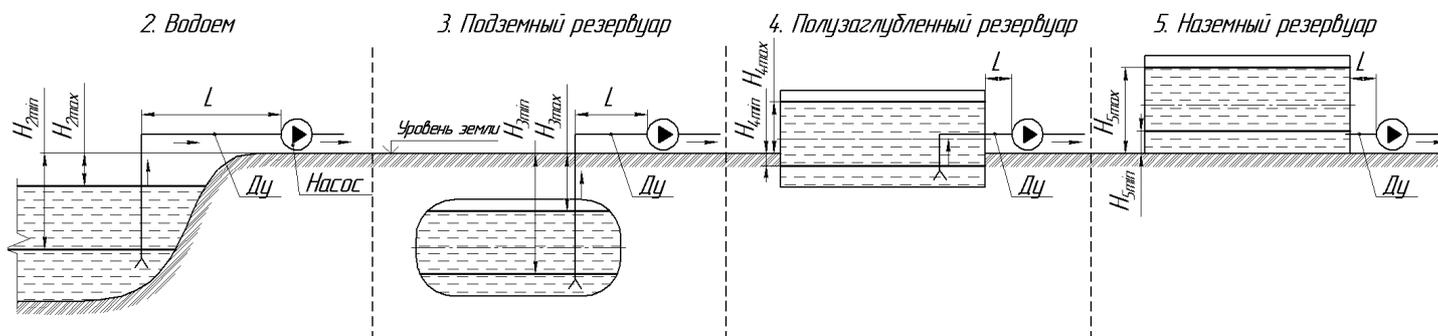

H_{3min} = _____ М	H_{3min} = _____ М	H_{4min} = _____ М	H_{5min} = _____ М
H_{3max} = _____ М	H_{3max} = _____ М	H_{4max} = _____ М	H_{5max} = _____ М
L = _____ М	Ди = _____ ММ		
Подача Qp <input style="width: 40px;" type="text"/> м³/ч	Требуемое давление на выходе из установки		P <input style="width: 40px;" type="text"/> атм
Диаметры коллекторов, мм	_____ на входе _____ на выходе		
Сигнализация на диспетчерский пункт	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Тип сигнала диспетчеризации	<input type="checkbox"/> «Сухой контакт» <input type="checkbox"/> Интерфейс 232 (до 10м) или 485 (до 1 км) Протокол _____ <input type="checkbox"/> GSM/GPRS <input type="checkbox"/> Другое _____		
Место установки	<input type="checkbox"/> в существующем здании (в Вашем) <input type="checkbox"/> в павильоне (нашего производства)		

Дополнительные требования:

Подпись заказчика _____ «__» _____ 20__ г.